



ООО «Газпром трансгаз Ухта»

169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, д. 10/1
тел, e-mail: (8216) 76-00-56, sgp@sgp.gazprom.ru

Сосногорское линейное производственное управление
магистральных газопроводов

169300 Республика Коми, г. Ухта, ул. Ижемская, дом 5

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер


Сосногорского ЛПУМГ

наименование юридического лица (филиала)

М.Ю. Илларионов

подпись, инициалы, фамилия

«01» 06 20 26 г.

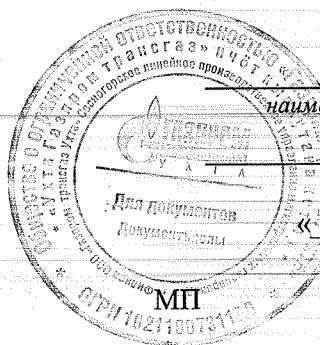

Паспорт качества № 2026-05-10-1

Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового
назначения по ГОСТ 5542-2022

Код ОКПД 2 06.20.10.110 (120)

Период поставки

с 10:00 01.05.2026 по 10:00 01.06.2026

(МСК)

(МСК)

Паспорт качества распространяется на объемы газа, поданного через газораспределительные станции:

ГРС Куратово, ГРС Ярега, ГРС Чинья-Ворык, ГРС Боровой, ГРС В-Кут, ГРС НПС Ухта, ГРС Водный,
ГРС КС-11

Дата (период) отбора проб

май 2026 г.

НД на метод отбора ГОСТ 31370-2023

Место отбора проб

Сосногорское ЛПУМГ - вход ГРС Куратово

Дата (период) испытаний

май 2026 г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма		Результат испытаний (измерений)
			минимальная	максимальная	
1.	Молярная доля компонентов (компонентный состав), %	ГОСТ 31371.7- 2020 (метод А)	Не нормируют, определение обязательно		
	Метан				94,06
	Этан				4,20
	Пропан				0,0022
	Изобутан				менее 0,001
	н-Бутан				менее 0,001
	Изопентан				менее 0,001
	н-Пентан				менее 0,001
	Неопентан				менее 0,001
	Гексан				менее 0,001
	Гептан				менее 0,001
	Октан				менее 0,001
	Бензол				менее 0,001
	Толуол				менее 0,001

продолжение таблицы

	Гелий Водород Кислород Азот Метанол	ГОСТ 31371.7-2020 (метод А)	Не нормируют, определение обязательно		0,0155 0,0089 0,0077 1,533 менее 0,001
2.	Молярная доля кислорода, %		-	0,05	0,0077
3.	Молярная доля диоксида углерода, %		-	2,5	0,165
4.	Массовая концентрация сероводорода, г/м ³	ГОСТ 34723-2021	-	0,020	менее 0,001
5.	Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м ³	ГОСТ 34723-2021	-	0,036	0,0062
6.	Объёмная теплота сгорания низшая, МДж/м ³ (ккал/м ³)	ГОСТ 31369-2021 (п.9.4)	31,80 (7600)	-	33,95 (8109)
7.	Число Воббе высшее, МДж/м ³ (ккал/м ³)	ГОСТ 31369-2021 (п.10.7)	41,20 (9840)	54,50 (13020)	49,28 (11771)
8.	Отклонение числа Воббе от номинального значения, %	ГОСТ 31369-2021 (п.10.7)	-	5	-
9.	Плотность, кг/м ³	ГОСТ 31369-2021(п. 10.6)	Не нормируют, определение обязательно		0,7023
10.	Температура точки росы по воде, °С	ГОСТ Р 53763-2009	Не нормируют, определение обязательно		-28,4
11.	Температура точки росы по углеводородам, °С	ГОСТ Р 53763-2009	Не нормируют, определение обязательно		-
12.	Массовая концентрация механических примесей, г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	-	0,001	-

1. Значение и нормы показателей 4-7, 9, 12 установлены при стандартном давлении 101,325 кПа и стандартной температуре 20,0 °С. Стандартная температура сгорания 25,0 °С.

2. Нормы и значения показателей 10 и 11 установлены при давлении в точке отбора пробы.

3. Температура газа в точке отбора пробы при определении показателей 10, 11 2,7 °С

указать температуру газа

4. Значения показателей - определены потоковыми средствами измерений (среднеарифметическое)
перечислить пункты таблицы

5. Значение показателей 1-7,9 определены ОФХИ ИТЦ
перечислить пункты таблицы наименование ХАЛ

Ответственный за оформление паспорта:
Начальник лаборатории

 И.О. Пеняйкина

Датой выдачи является дата подписания (утверждения) паспорта качества